

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Зонты вентиляционные пристенные серии Base / Norma Inox используются на предприятиях общественного питания и предназначены для вытяжки пара и продуктов горения, возникающих в процессе приготовления пищи. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен.

Зонты имеют разборную конструкцию, состоящую из боковин, составной крышки, задней стенки, поддона для сбора жира, лабиринтных жирославливающих фильтров, вентиляционного патрубка и крюков для подвеса. Материал исполнения зонта серии «Base» - оцинкованная сталь (исключение: поддон для сбора жира, вентиляционный патрубок и лабиринтные жирославливающие фильтры – нержавеющая сталь); «Norma Inox» - полностью нержавеющая сталь. Все зонты поставляются в собранном виде.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют быстро восстановить защитную оксидную пленку. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Стандартная высота размещения от рабочей поверхности до вытяжного зонта — 70 сантиметров, от уровня пола до нижней части зонта — 1,9–2,1 метра.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства. Обслуживание зонтов заключается в периодической очистке корпуса зонта и жирославливающих фильтров, проверке надежности его крепления и удаление конденсата (при помощи дренажного клапана). Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя meccon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается данными информационной этикетки, расположенной на обратной стороне оборудования).
2. Обязательным условием сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом.
5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя: meccon.ru/reference/

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ +7 (343) 270-22-55

✉ ekb@meccon.ru

Прохождение контроля качества:



ПАСПОРТ

Зонты вытяжные открытые пристенные

серия Base (ЗВОб)
серия Norma Inox (ЗВОН)



Зонты вытяжные/приточно-вытяжные полуоткрытые пристенные

серия Base (ЗВПб/ЗППб)
серия Norma Inox (ЗВПн/ЗППн)



Зонты вытяжные/приточно-вытяжные закрытые пристенные

серия Base (ЗВЗб/ЗПЗб)
серия Norma Inox (ЗВЗн/ЗПЗн)



Номенклатура ЗВО, ЗВП/ЗПП, ЗВЗ/ЗПЗ (пристенное исполнение)

Марка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Base Norma Inox			
ЗВО	600/800/1000/1200/1500/1800/2000	700	400
ЗВП/ЗПП	600/800/1000/1200/1500/1800/2000	1000	400
ЗВЗ/ЗПЗ	600/800/1000/1200/1500/1800/2000	1000	400

Варианты исполнения зонтов: ЗВО - открытый вытяжной, ЗВП/ЗПП - полукрытый вытяжной/приточно-вытяжной, ЗВЗ/ЗПЗ - закрытый вытяжной/приточно-вытяжной.

Опция: комплект светильников (для ЗВП/ЗПП, ЗВЗ/ЗПЗ), подвес.

Количество вытяжных и приточных отверстий

Марка	Длина зонта L, мм	Количество вытяжных отверстий шт.	Количество приточных отверстий шт.
ЗВО/ЗВП/ЗВЗ	L < 1500	1	—
	L ≥ 1500	2	—
ЗПП/ЗПЗ	L < 1500	1	1
	L ≥ 1500	2	2

Комплектная ведомость ЗВО, ЗВП/ЗПП, ЗВЗ/ЗПЗ

№	Наименование элемента	Количество шт.
1	Зонт	1
2	Комплект жирулавливающих фильтров	1
3	Крюк	4
4	Сливной кран	1

Последовательность сборки

1. Перевернуть фланец патрубком вверх, предварительно выкрутив болты (А).
2. Вкрутить два крюка по передней стороне зонта (Б).
3. Смонтировать два крюка по задней стороне зонта с помощью гаек (В).
4. Смонтировать сливной кран (Д).
5. Установить жируловители в зонт.

Схема сборки ЗВО

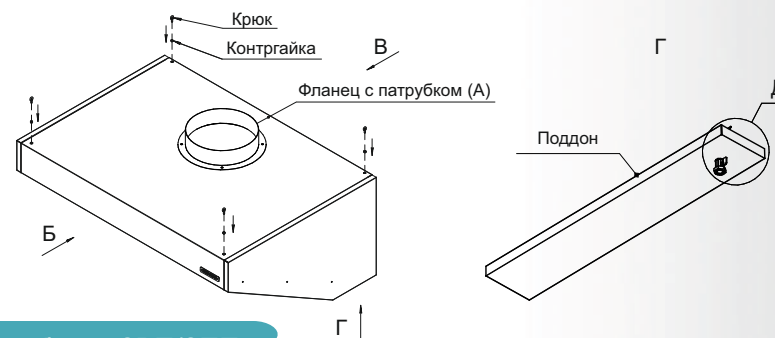


Схема сборки ЗВП/ЗПП

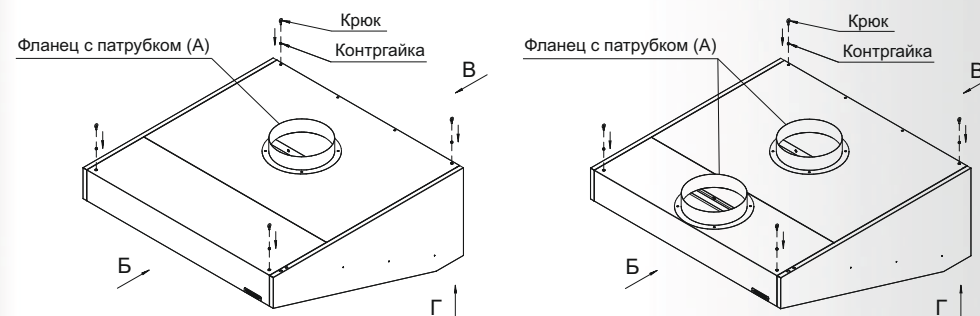


Схема сборки ЗВЗ/ЗПЗ

